

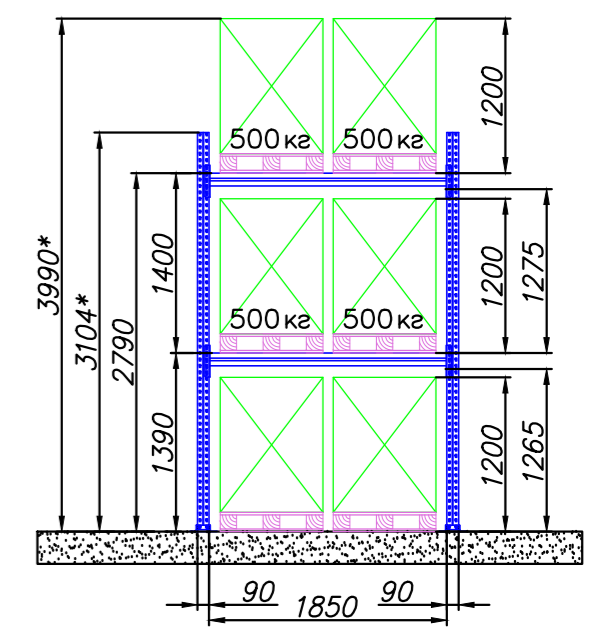
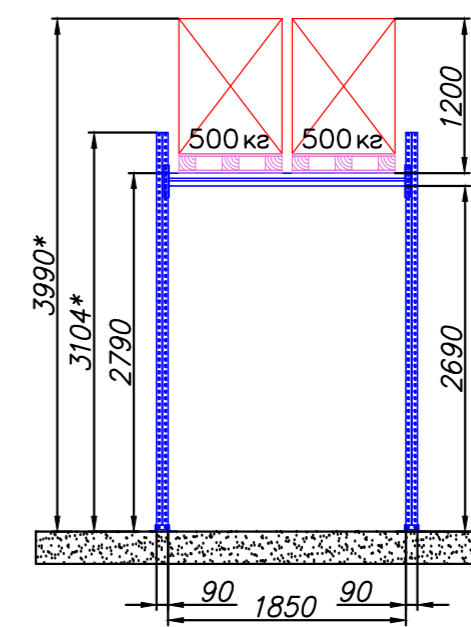
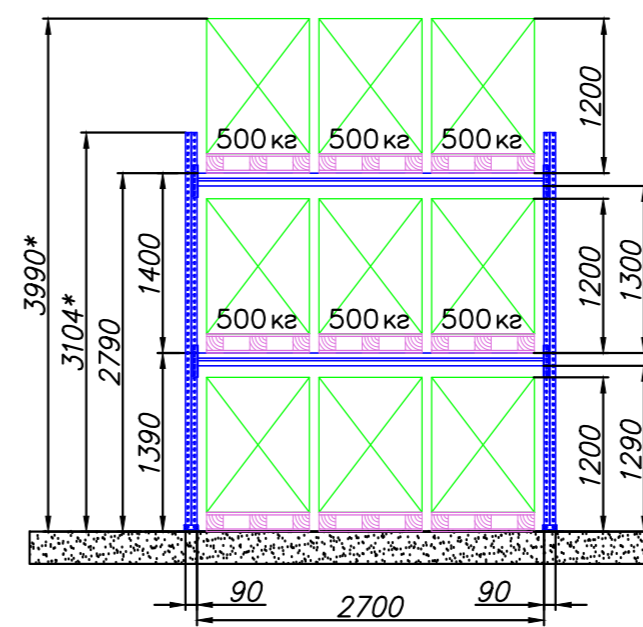
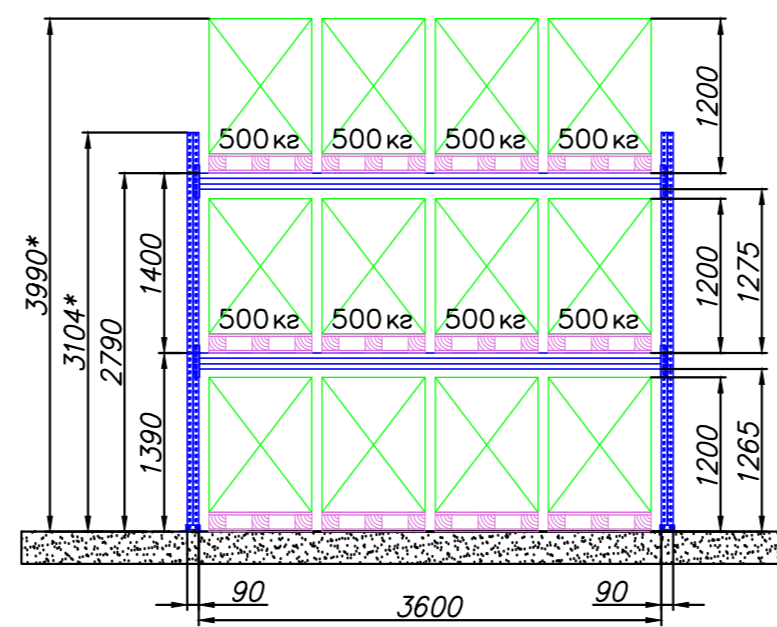
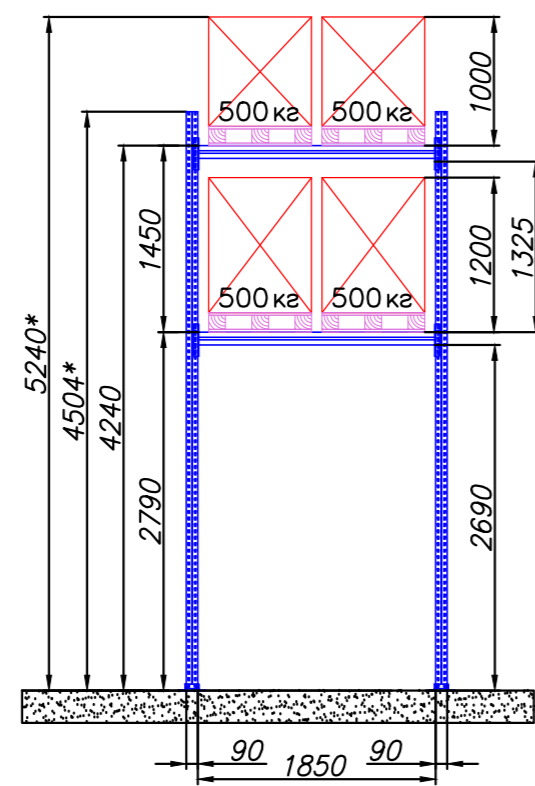


Ряд 1 (H=4500*мм)

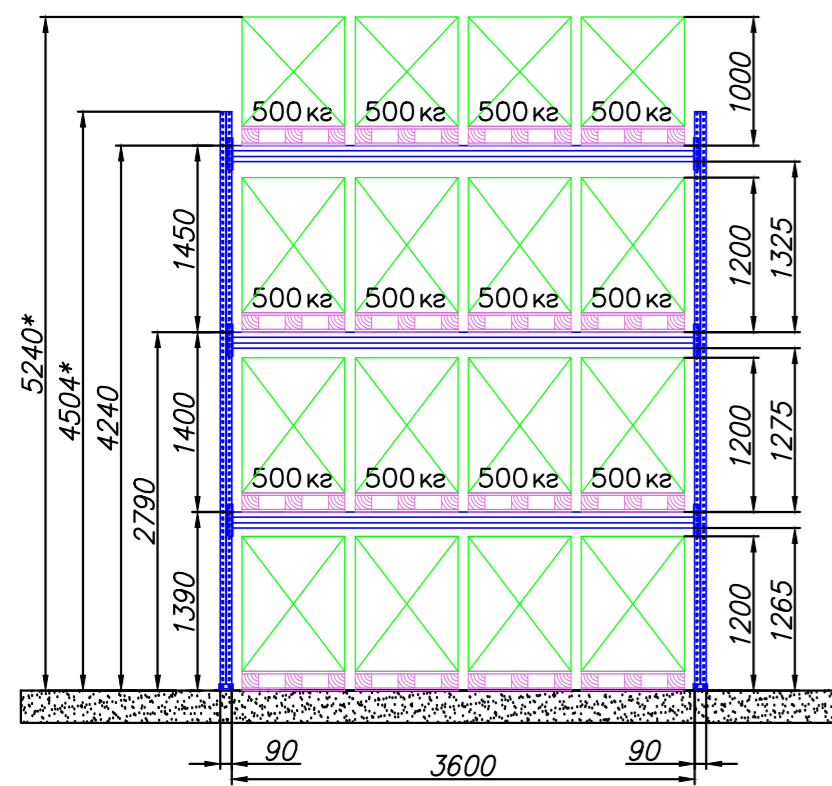


Ряд 2-3 (H=3100*мм)


Установка паллетостопов (Ряд 1)

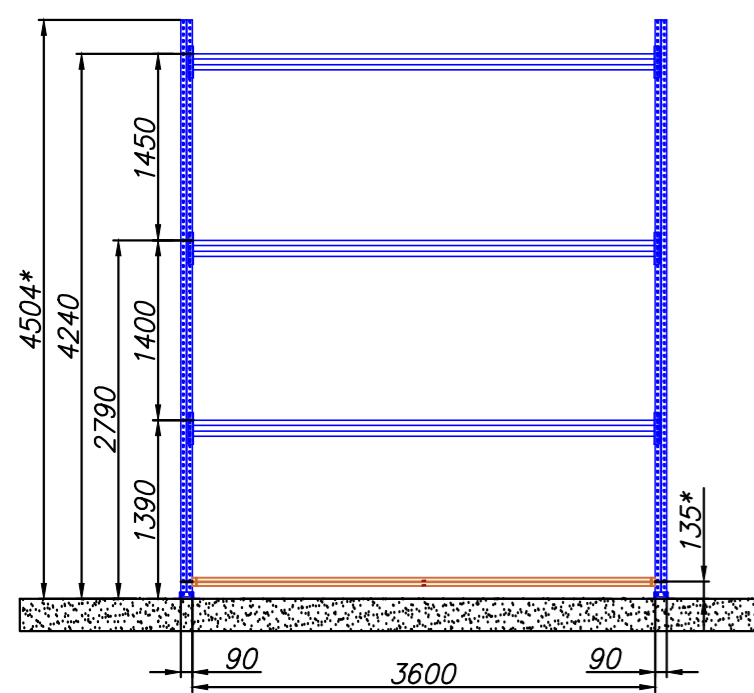

Вуг А

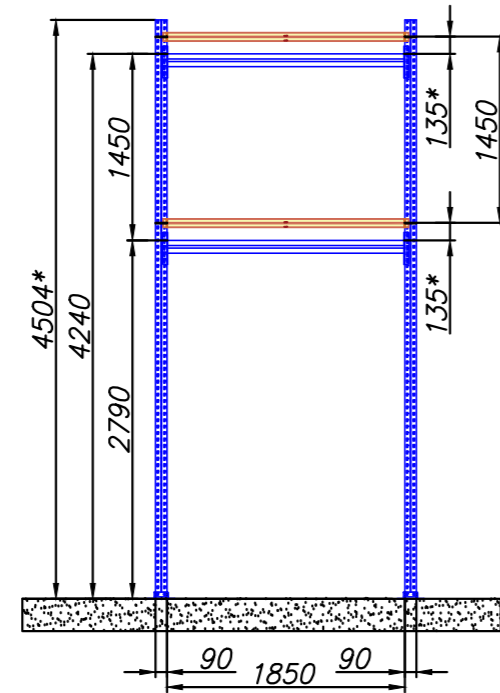

Вуг Б

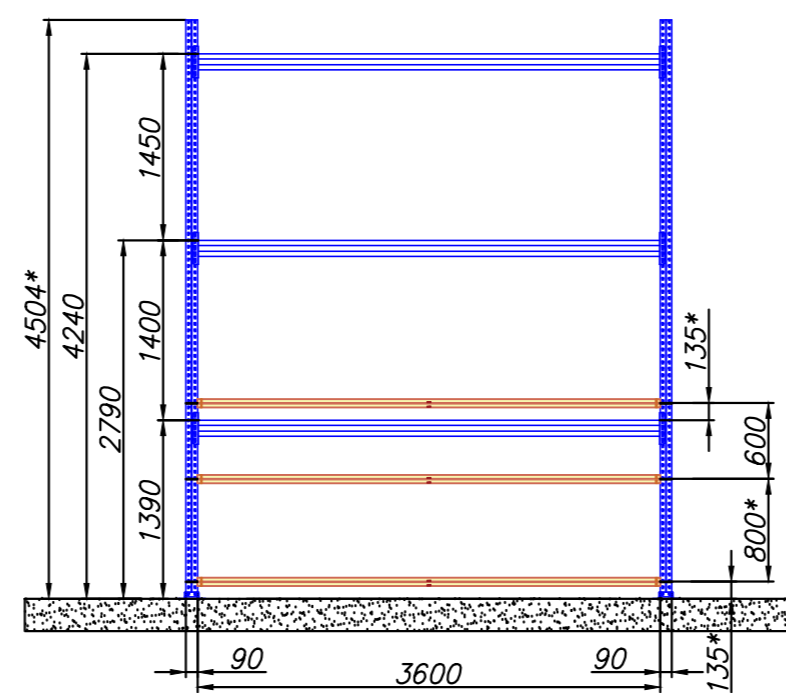

Общее количество паллетомест: 470 п/м.

- 1.* Размеры для справок
2. Вес паллета с грузом – не более указанного в чертеже.
3. Характеристики пола должны соответствовать требованиям СнИП 2.03.13–88.
4. Уклон пола должен быть не более 0,002
5. Все коммуникации и другие элементы, закрепленные на строительных конструкциях здания, мешающие монтажу стеллажного оборудования, демонтируются заказчиком до начала монтажа стеллажей.

| | | | | | |
|---------|-------|----------|------------|---------------------|--|
| Разраб. | Подп. | Дата | Планировка | Заказчик | |
| | | 18.10.21 | | ТеплоЭнергоКомплекс | |
| Утв. | | | Лист | Листов | |
| | | | 1 | 1 | |